



操作步骤 1 将针剂内的液体取出

- 将针剂瓶口的密封铝皮撕开 * (如图一所示)
- 将棉球蘸取酒精擦拭针剂密封口的橡皮塞消毒, 将棉球放置橡皮塞上方直至你将针头插入针剂瓶中
- 使用5毫升0.6号针头抽取瓶子的液体 (如图二所示)
- 换一根新的0.6号的针头, 将刚刚使用过的那根丢掉。 (如图三所示)

提示: MFIII植物胚胎素注射剂VP TSRRP 请先将蘸酒精的布擦拭瓶颈, 再用布包住注射剂的顶部, 温柔的将瓶颈在白色指示线的位置拧断。* (如图A所示)

图A




操作步骤 2 选择适当的注射器

无论您注射2ml的HP或者4ml的VP TSRRP 您都可以直接使用5毫升容量的针筒0.6号的针头来进行注射, 但是这不是你唯一的选择。当然您可以咨询你的医生或者护士他们或者会推介更适合的注射器容量给您。

操作步骤 3 选择正确的注射位置

- 下图 (■ 蓝色) 标记处是我们建议你注射的位置 (如图四和图五所示)

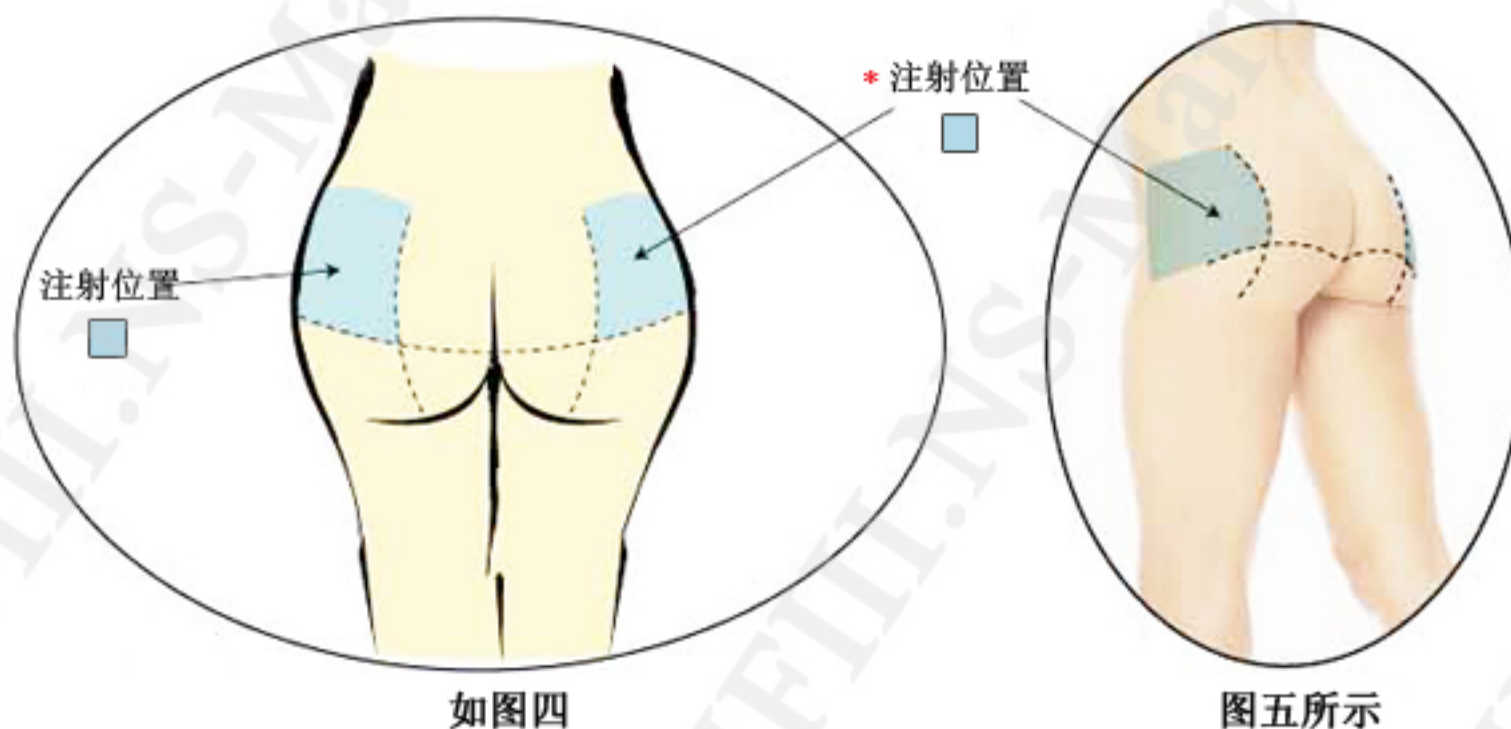

- 使用完之后, 请丢掉使用过的针头, 针筒还有棉球。每次注射多必须使用新的针筒, 针头还有棉花球
- 注射后如果出现注射部位发红或者肿胀, 可以使用冷敷法最多15分钟或者使用一些甘磷脂药膏都可以减少皮肤发红或者肿胀的情况

